

Technický list Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem a dvojsklem

Romotop technical sheet DYNAMIC W 2g 66.50.01 - fireplace insert with double glazing and hot-water exchanger

Technisches Datenblatt Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - Kamineinsatz mit Wärmetauscher und doppelter Verglasung

Obj.kód / Order code / Bestellkode	DW2M 01
------------------------------------	---------

Spĺněnĺ legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

EN 13 229	●
15a B-VG 2015	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ecodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) Ecodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ecodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	79,0
Index energetické účinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		119,0
Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Scheitholz/Piece wood
Délka paliva Length of fuel Ausmaß des Brennstoff	mm	200-400
Průměrná spotřeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	3,12
Povolená dávka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	4,6
Množství spalovacího vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m³/h	39,5

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon Nominal heat output Nennwärmeleistung	kW	11,7
Regulovatelný výkon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	5,9 - 15,2
Jmenovitý výkon teplovodního výměníku Water heat output Austauschleistung	kW	8,2
Regulovatelný výkon teplovodního výměníku Water Reg.output Reg. Leistung des Warmwassertauschers	kW	4,1 - 10,7
Účinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	89,0
Hmotnostní průtok suchých spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	9,6
Průměrná teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	145
Průměrná teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	152
Provozní tah Flue draught Förderdruck	Pa	12
Prach - O ₂ =13% Dust - O ₂ =13% Staub - O ₂ =13%	mg/Nm³	29
CO - O ₂ =13%	mg/Nm³	606
CO ₂	%	9,55
OGC - O ₂ =13%	mg/Nm³	40

NO _x - O ₂ =13%	mg/Nm ³	103
---------------------------------------	--------------------	-----


Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1279 x 824 x 494
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	180
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Abgasstutzen	mm	180
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	150
Hmotnost Weight Gewicht	kg	292
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	405 x 574 x 262
Rozměry dveří topeniště (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the furnace door (Height x Width x Depth) Maße Ofentür (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	456 x 619 x ---
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	0/1300/350/---/500
Plocha vstupní větrací mřížky Min. cross section of convect air inlet for nominal output Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die Nennleistung	cm ²	500
Plocha výstupní větrací mřížky Min. cross section of convect air outlet for nominal output Min.Querschnitt der Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung	cm ²	700
Objem teplovodního výměníku Filling volume Volumen des Heißwasseraustauschers	l	71

Rozměry v mm
Maße in mm
Dimensions in mm

DYNAMIC W 2g 66.50.01

300kg

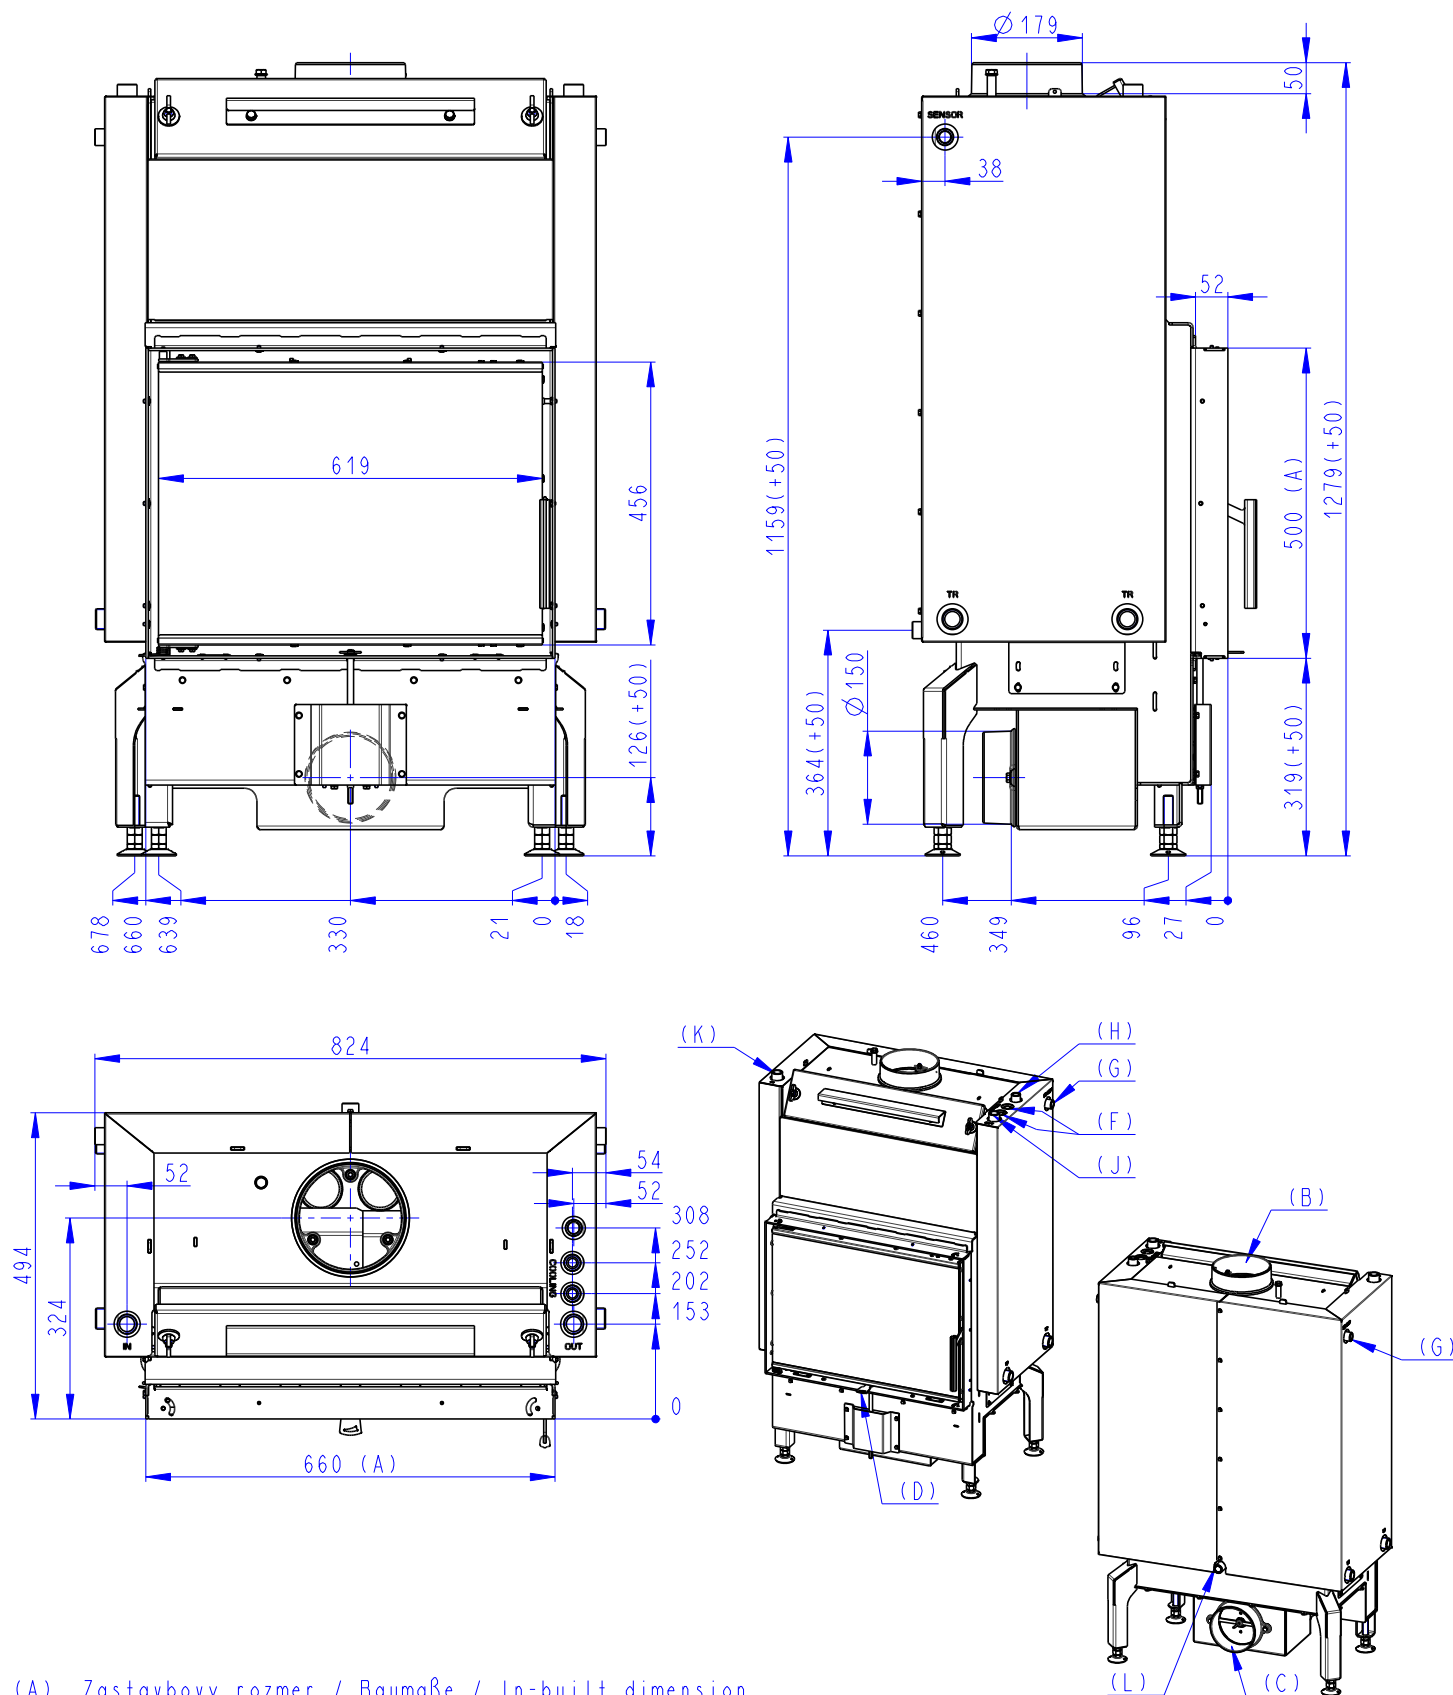

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(E) G 1/2" Vstup do vychlazovací smyčky / Zulauf der thermischen Ablaufsicherung / Cooling loop input
(F) G 1/2" Jimka / Tauchhülse / Reservoir
(G) G 1/2" Odvzdušovací ventil / Entlüftungsventil / Air-escape valve
(H) G 3/4" Vystup z výmeníku / Zulauf / Water exchanger output
(I) G 3/4" Vstup do výmeníku / Rücklauf / Water exchanger input
(J) G 1/2" Vypouštění výmeníku / Water exchanger drain / Tauscher Auslauf